

2. 目次

(1) 1. 納入仕様書表紙 捺印欄

(2) 2. 目次

(3) 3. ・納入図面(本書綴り)

・水圧試験成績書(本書綴り)

・寸法検査報告書(本書綴り)

・品質保証書(本書に記載)

(4) 4. 納入ルート詳細

(5) 5. 添付書類詳細

(6) 6. 製品保証概要

7. 保守点検概要

(7) 8. 安全上の注意事項

9. お問い合わせ先

圧力試験検査成績書


2015/11/9

エンドユーザー名	殿	確認	検査	作成
納入先施工業者名	殿	(吉田)	(菊池)	(山田)
御取引顧客名		製造・試験施工業者 株式会社 スズコウ 〒226-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1 TEL 045-540-7170 FAX045-540-7173		
代理店名				
メーカー名	株式会社 スズコウ			
試験実施日				
試験対象名称		試験方式	気密() 水圧(◎) その他()	
試験対象型式		設計圧力		
台数		試験圧力		
製造元製番		本体材質		
製品図番		仕上処理		
顧客製番		取り合い		
顧客工番		内観形状		
顧客型式		外観形状		
		カートリッジ		



下記の通り圧力試験を実施し、各部の漏れが無く合格した事を証明致します。

- *気密試験方法** 対象容器の流体接続口の片側を閉じ、反対側よりエアを注入し設計圧力の1.5倍で加圧しエアの供給を止め、30分間放置して試験水にて漏れを目視にて確認する。
 仕様によっては、水槽の中で漏れの確認をする。
 エアでの気密試験は最高0.8MPaまでとし、試験対象容器等に圧力計等が装着されている場合は、その最高使用圧力を超えない範囲で試験を行う。
- *水圧試験方法** 対象容器の流体接続口の片側を閉じ、反対側より水圧ポンプにて水を注入し設計圧力の1.5倍で加圧し水の供給を止め、30分間放置して漏れを目視にて確認する。
 試験対象容器等に圧力計等が装着されている場合は、その最高使用圧力を超えない範囲で試験を行う。

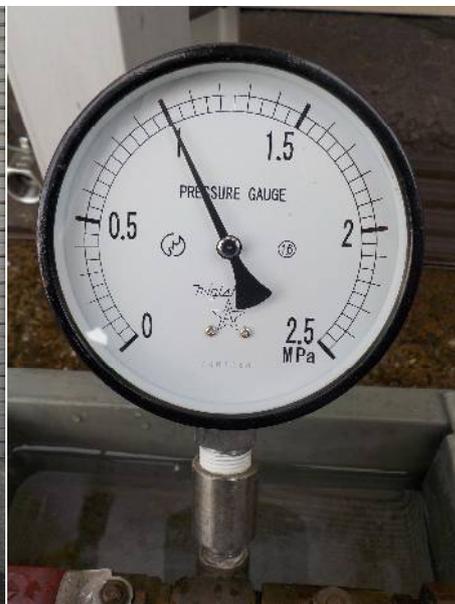

寸法検査報告書

納入先	殿	承認	出荷	検査	作成
顧客名	殿	(吉田)	(武藤)	(菊池)	(山田)
検査日					
品名	フィルターハウジング				
型式	SAF16M-TSD-2030XX-T100FTN	社内様式 SL98-039			
本体材質・仕上	SUS316 内外酸洗処理	株式会社 スズコウ			
台数	2台	乾燥重量	1台あたり 119 kg		
製造元製番	1509-365.1~2	〒223-0058 横浜市港北区新吉田東3-9-1			
図番	#160015201201Rev3	TEL 045-540-7170			
顧客品番		FAX 045-540-7173			
顧客製番					

①寸法検査結果				1509-365.1	1509-365.2					
記号	図面指示	図面寸法	寸法公差	ロッドNo1	ロッドNo2	ロッドNo3	ロッドNo4	ロッドNo5	ロッドNo6	ロッドNo7
A	N-1 FL	510.0	+5mm	510.0	510.0					
B	N-2 FL	330.0	+3mm	331.0	331.0					
C	N-3 FL	430.0	+4mm	429.5	430.0					
D	N-4 FL	(58.0)	+1mm	60.0	58.0					
E	N-5 FL	(1463.0)	+5mm	1475.0	1470.0					
F	全高	1270.0	+5mm	12710.0	1270.0					
G	全高	(1788.0)	+10mm	1795.0	1795.0					
H	N-1.2面間	600.0	+5mm	600.0	600.5					
I				(合格)	(合格)					

②ノズル検査結果										
記号	ノズル口径									
N-1	JIS.FX100AX10KXFF		(合格)	(合格)						
N-2	JIS.FX100AX10KXFF		(合格)	(合格)						
N-3	20A/Rc	バルブ付	(合格)	(合格)						
N-4	20A/Rc	バルブ付	(合格)	(合格)						
N-5	8A/Rc	バルブ/PG付	(合格)	(合格)						
N-6										
N-7										
N-8										

③オリエンテーション		(合格)	(合格)							
④外観検査結果		(合格)	(合格)							
⑤溶接部分検査結果		(合格)	(合格)							
⑥水圧検査結果		(合格)	(合格)							
⑦仕上検査結果		(合格)	(合格)							
⑧付属品の添付		(合格)	(合格)							
内部パーツ 1式		(合格)	(合格)							
Oリング NKリング 1本		(合格)	(合格)							
フィルターカートリッジ20本		(合格)	(合格)							

⑨備考

総合判定 合格

4. 納入ルート詳細

設置先・エンドユーザー殿

会社名 _____
部署・担当 _____
御住所 _____
TEL _____
FAX _____
E-mail _____

納入先施工業者殿

会社名 _____
部署・担当 _____
御住所 _____
TEL _____
FAX _____
E-mail _____

御取引顧客殿

会社名 _____
部署・担当 _____
御住所 _____
TEL _____
FAX _____
E-mail _____

製造メーカー

会社名 株式会社 スズコウ
担当 吉田/鈴木
住所 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1
TEL 045-540-7170
FAX 045-540-7173
E-mail boss@suzukous.com

5. 添付書類詳細

1.		承認願図面	提出・有	1部	返却済
2.		納入図面(納入前提出分)	提出・無	0部	
3.		本納入仕様書	提出・有	1部	本書
4.		製作工程表	提出・無	0部	
5.		工事工程記録書	提出・無	0部	
6.		仕様概略説明書	提出・無	0部	
7.		材料証明書(ミルシート) ※1	提出・無	0部	
8.		寸法検査成績書	提出・有	1部	本書綴り
9.		水圧検査成績書	提出・有	1部	本書綴り
10.		気密検査成績書	提出・無	0部	
11.		膜厚検査成績書	提出・無	0部	
12.		品質保証書	提出・有	1部	本書綴り
13.		取扱説明書	提出・無	0部	
14.		部品一覧表	提出・無	0部	
15.		消耗品一覧表	提出・無	0部	
16.		フィルターカートリッジ図面	提出・無	0部	
17.		フィルターカートリッジ分析試験	提出・無	0部	
18.		フィルターカートリッジ検査成績	提出・無	0部	
19.		納入時完成図面	提出・有	1部	本書綴り
20.		検査要領書	提出・無	0部	

注記 書類部数は納入先顧客殿への提出数です。

※1 ミルシートは材質SUS316Lの主要部に限ります。

※1 受注後のミルシート提出要求はお受け出来ません。

6. 製品保証概要

1. 保証期間は、御指定場所へ納入後1年間です。
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は無償で修理致します。
2. 保証対象はフィルターハウジング本体のみで、フィルターカートリッジや可動部分などの消耗品は対象となりません。
3. 誤った御使用方法や付属部品以外による部品交換、修理、改造などは保証の対象とはなりません。
4. 弊社推奨のフィルターカートリッジ以外を組み込んだ事による故障や損害は保証の対象とはなりません。
5. 火災、地震等の天災地変による故障や損害は保証の対象とはなりません。
6. 納入後の輸送、移動、落下等による故障や損害は保証の対象とはなりません。

7. 保守点検概要

1. フィルターカートリッジの交換時期を確認する為に、入口と出口配管付近に圧力計を装着し、圧力損失(差圧)を測定し管理する事をお勧め致します。
2. 始動の際には、ベント部分よりエア抜きを十分に行い、フィルターハウジング内にエア溜りが無いように調節して下さい。
エアが完全に抜けないと、正常な濾過が出来ない可能性があります。
3. フィルターカートリッジ交換の際には、必ず原液と濾液を排出してから行って下さい。
4. Oリング及びパッキン類は消耗品です。使用頻度にかかわらず、劣化が見られなくても1年に1度は交換して下さい。

8. 安全上の注意事項

1. 設置前には、取扱説明書や仕様書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
2. 設置の際は専門の工事業者へ委託して下さい。
3. 運転の際は取扱を理解された方が御使用下さい。
4. 安全運転の為、引火性の液体を使用する場合はハウジング本体よりアースを取るなどの処置が必要です。
5. 安全運転の為、仕様書に定められた最高使用温度、最高使用圧力内で御使用下さい。
6. 安全運転中にはいかなる事があっても、カバー、ベント、ドレンの各部分は開けないで下さい。
7. 取扱には、保護メガネ、保護マスク、ヘルメット、手袋を着用し作業して下さい。
8. ハウジング本体のリング部分については、液漏れの原因になりますのでキズなどが付かないように取扱には十分注意して下さい。
9. フィルターハウジング本体は横向きでは使用出来ません。

9. お問い合わせ先

株式会社 スズコウ

〒223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1

TEL 045-540-7170

FAX 045-540-7173

E-mail boss@suzukous.com

URL <http://www.suzukous.com/>

営業品目

フィルターハウジング 設計・製作・販売

各種水処理装置 設計・製作・販売

各種溶接全般・板金加工・製缶加工・機械加工